


ADR ANALYSIS SOFTWARE – (GS-ADRSoft-01)

- Εύχρηστο, on line εργαλείο ελέγχου ADR δρομολογήσεων
- Έλεγχος ουσιών – έλεγχος συνοδικής νομιμότητας διενεργούμενης μεταφοράς – έλεγχος συνφόρτωσης - οργάνωση δρομολόγησης – καθορισμός ειδικών διατάξεων / απαιτήσεων – έκδοση εγγράφου ADR (Transport of Dangerous Goods Document TDG) σε Ελληνικά και Αγγλικά.
- Διαδικασία απλή σε 2 μόλις βήματα :
 A1. Εισάγεται το UN
 A2. Επιλογή μεταξύ εναλλακτικών καταχωρήσεων (εφόσον υπάρχουν)
 Το λογισμικό σας εμφανίζει κατευθείαν το σύνολο των πληροφοριών ADR του φορτίου : Κλάση - Ετικέτες κινδύνου, PG, LQ, κατηγορία μεταφοράς και το σύνολο των ειδικών διατάξεων κωδικοποιημένες απλά και αναγνώσιμες με floating tab με μετακίνηση του ποντικιού επί αυτών!

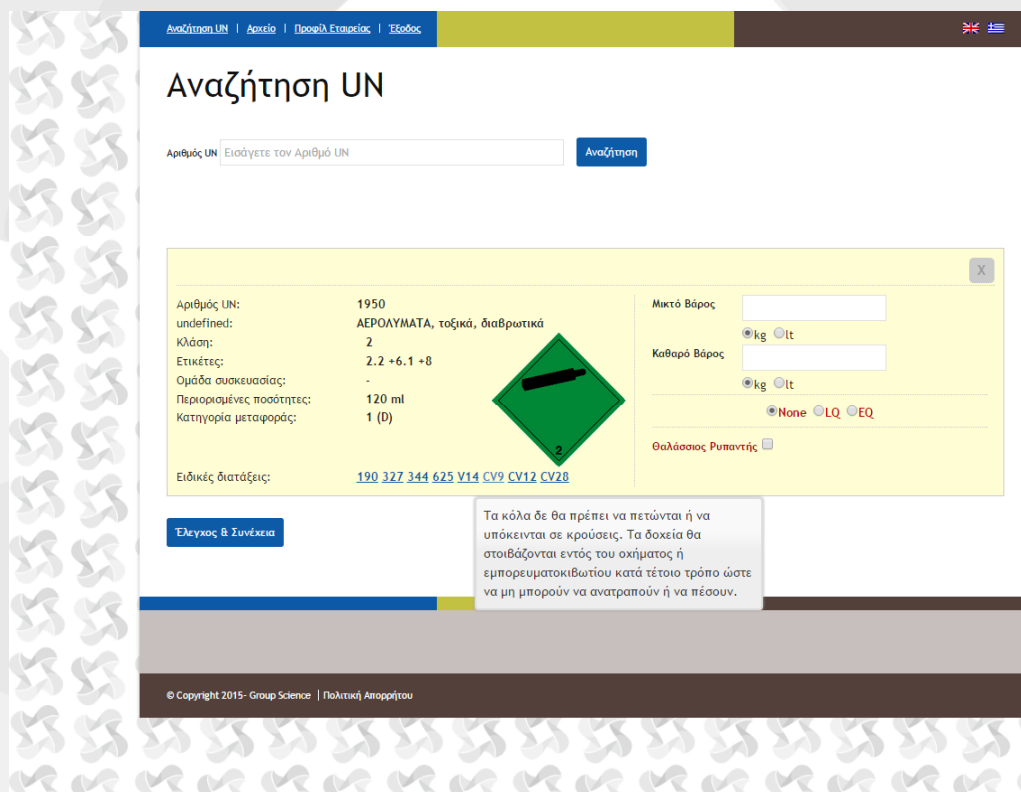

Β. Καταχωρείτε τα στοιχεία του φορτίου (μάζα, LQ – EQ ή Marine Pollutant,

Γ. ΤΟ λογισμικό με το πάτημα του κουμπιού «Έλεγχος και Συνέχεια» προβαίνει στην ανάλυση του φορτίου και ελέγχει την νομιμότητα, τις εξαιρέσεις και καθορίζει στο χρήστη τις προδιαγραφές της Οδικής μεταφοράς.

- Επαναλαμβάνοντας τα βήματα Α+ Β προσθέτουμε όσες ουσίες θέλουμε στην φόρτωση μας και συνθέτοντας το συνοδικό ADR φορτίο, αφήνουμε στο λογισμικό να μας προσδιορίσει αν

your business our science

η μεταφορά είναι επιτρεπόμενη (έλεγχος συνφόρτωσης) ή όχι και προσδιορίζει τις απαιτήσεις αυτής (σήμανση , οδηγό κλη). Αναλόγως της επικινδυνότητας προσδιορίζονται επ' ακριβώς οι απαιτήσεις.

Προδιαγραφές μεταφοράς

Έλεγχος εφαρμογής ADR >1000
κόκκινο $\Rightarrow$ εμπίπτει

Μονάδες Επικινδυνότητας: 50000

Για τη μεταφορά εξετάστε τα ακόλουθα:

- Πορτοκαλί πινακίδες οχήματος
- Κιτ ADR
- Άδεια οδηγού ADR
- Πιστοποιημένη Συσκευασία
- Έγγραφο Μεταφοράς
- Γραπτές Οδηγίες (zip)

Πρωτεύοντες

Δευτερεύοντες

Σημάνσεις Συσκευασίας - container

Ειδικές διατάξεις

190: Οι διανεμητές αερίων πρέπει να εφοδιαστούν με προστατευτικό κατά των ακουστικών εκκενώσεων του περιεχομένου. Τα αερίδια με χωρητικότητα που δεν ξεπερνάει τα 50 ml περιέχονται μόνο μη τοξικά συστατικά, δεν υπόκεινται στις απαιτήσεις της ADR.

327: Απόβλητα αερίδια που παραδίδονται προς μεταφορά σύμφωνα με την 5.4.1.1.3 μπορούν να μεταφέρονται υπό την καταχώρηση αυτή για λόγους επεξεργασίας ή διάθεσης. Δεν χρειάζεται να προστατευτούν έναντι ακουστικής απελευθέρωσης υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί μέτρα για την αποτροπή συγκέντρωσης πίεσης και της δημιουργίας επικινδύνου ατμόσφαιρας. Απόβλητα αερίδια, διαφορετικά από εκείνα που παρουσιάζουν διαρροή ή είναι σημαντικά παραμορφωμένα, θα συσκευάζονται σύμφωνα με την οδηγία συσκευασίας P207 και ειδική διάταξη PP87, ή σύμφωνα με τη οδηγία συσκευασίας L2. Αερίδια που παρουσιάζουν διαρροές ή σημαντικές παραμορφώσεις θα μεταφέρονται σε συσκευασίες συλλογής υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ληφθεί μέτρα που εξασφαλίζουν ότι δεν υπάρχει επικίνδυνη συγκέντρωση πίεσης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Για θαλάσσια μεταφορά, απόβλητα αερίδια δεν πρέπει να μεταφέρονται σε κλειστά εμπορευματοκιβώτια.

344: Θα τηρούνται οι διατάξεις του 6.2.6.

625: Κόλα που περιέχουν αυτά τα είδη πρέπει να φέρουν σήμανση καθαρή και ανεξίτηλη όπως υποδεικνύεται παρακάτω :

Προβολή ▼

Γενικά Στοιχεία:

- Το λογισμικό διαχειρίζεται συνολικά την συμφωνία ADR 2015 και τα παραρτήματα της
- Έχει δυνατότητα ελέγχου όλων των κλάσεων και UN εκτός των κλάσεων 1 και 7 (εκρηκτικά και ραδιενεργά)
- Δουλεύει on line με είσοδο στο site της εταιρίας από κάθε PC tablet ή κινητό για ευελιξία (δεν απαιτεί εγκατάσταση)
- Έχει ελάχιστο κόστος αρχικής εγγραφής (πάγιο και εφάπαξ) και ελάχιστη ετήσια συνδρομή, αναλογική με τις δυνατότητες που ενεργοποιεί κάθε χρήστης (βασική έκδοση = 1 κλάση). Modular extra οι κλάσεις που θέλει να εργάζεται ο κάθε χειριστής με προαιρετική τη λειτουργία αυτόματης έκδοσης εγγράφων

your business our science

Δ. Γούναρη 48, 151 24 Μαρούσι Τ. 210 8053121, 213 0311028 F. 210 8053122 E. info@groupscience.gr

www.groupscience.gr

Follow us

